


SYMBOL	DESCRIPTION
FAC	FIRE ALARM CONTROL PANEL
FATB	FIRE ALARM TERMINAL BOX
ANN	GRAPHIC ANNUNCIATOR
CR	CONTROL RELAY
MM	MONITOR MODULE
CM	CONTROL MODULE
IM	ISOLATOR MODULE
M	MANUAL STATION, FIRE TELEPHONE & KEY SWITCH
S	SMOKE DETECTOR
H	HEAT DETECTOR
HSP	HORN WITH STROBE LIGHT
K	KEY SWITCH
∞	FIRE TELEPHONE
Ω	END OF LINE
AZ-xx	ALARM ZONExx
DZ-xx	DETECTOR ZONExx
KZ-xx	KEY SWITCH ZONExx
TZ-xx	FIRE TELEPHONE ZONExx
FS	ADDRESSABLE FLOW SWITCH MONITOR MODULE
SV	ADDRESSABLE SUPERVISORY MONITOR MODULE
⊖	DUCT SENSOR AND MAGNETIC DOOR HOLDER, UL-LISTED

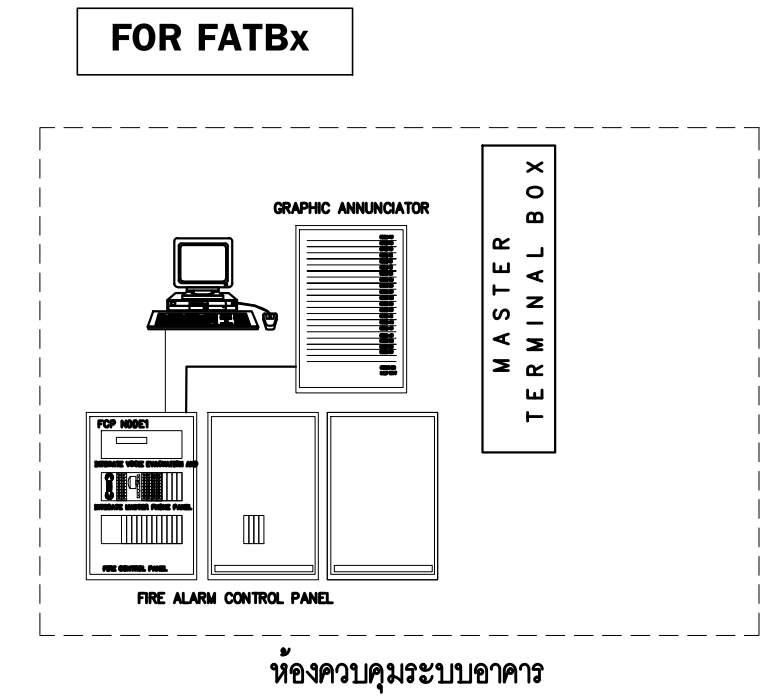

โรเซอริไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

SCALE NTS

5 E 32	กรมสรรพสามิต ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค	แบบแสดง โรเซอริ ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	แบบแสดง 60-001-1793	เขียนแบบ นายชัยณรงค์ พงศศิริ	วิศวกร นายชัยยศ พิณจิตตรสมุทร สย. 6856
	โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น	มาตรฐาน มาตรฐาน 2560	เขียนแบบ นางสาวปิยะมาศ ลิ้มปิติภักษ์พงศ์	วิศวกร นายสุเวช พงษาพันธ์ กย. 12509 วิศวกรโยธาชำนาญการ	ตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ
		อนุมัติ 2560	เขียนแบบ นายธวัชชัย หวังมวนกลาง	วิศวกร นายพิศาล สิงห์พันธ์	เห็นชอบ (แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค